

Statement of Work
Attachment VI
A New Walking Path on the Embassy Grounds.

Statement of Work	Перечень работ
<p>A. Introduction (technical)</p> <p>A.1. Project content:</p> <ul style="list-style-type: none"> A.1.1. Take out of existing loan at the NEC A.1.2. Pouring new road concrete slabs (340 Sq.m) at the NEC. <p>A.2. Project requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> A.2.1. Perform the project strongly in accordance with actual Statement of Work and attached drawings A.2.2. Install brick pass way – 3 Sq.m. Install storm lines in two places. A.2.3. Any questions related to construction and installation activities shall be considered with FAC representative A.2.4. The project shall be performed in weather conditions when air temperature is not higher than +25°C for proper cement cure. FAC recommends September-October of 2015. <p>A.3. Project term:</p> <ul style="list-style-type: none"> A.3.1. Time period of the project will be 30 calendar days from the day contract signed to deliverables date A.3.2. The time period of the project will not depend on off days and holidays <p>A.4. Construction materials:</p> <ul style="list-style-type: none"> A.4.1. Construction materials shall be provided by contractor after FAC approved A.4.2. It is prohibited to use permanently or temporarily any materials which contents asbestos A.4.3. Additional or similar materials can be used if FAC representative approves A.4.4. Thickness of the road slabs shall be 120mm A.4.5. Reinforcement of the slabs shall be made of 300 by 300mm steel mesh A.4.6. AIII, Ø12mm rebar shall be used for the reinforcement mesh A.4.7. There shall 70mm reinforcement 	<p>A. Ознакомление (техническая часть)</p> <p>A.1. Состав проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> A.1.1. Удалить существующий газон на территории посольства США A.1.2. Заливка новых бетонных плит (340 кв.м.) без бордюра на территории посольства США <p>A.2. Требования к проекту:</p> <ul style="list-style-type: none"> A.2.1. Проект выполнять строго по предписанному перечню работ и по приложенными чертежами A.2.2. Предусмотреть укладку брускатки 3 кв.м. и установку каналов для дождевых вод в двух местах. A.2.3. Возникшие технические и строительно-организационные вопросы или проблемы по проекту согласовать с представителем технического отдела посольства. A.2.4. Данная работа должна быть проделана при погодных условиях когда температура воздуха не выше +25°C для соблюдения режима заливки бетона. Технический отдел Посольства рекомендует сентябрь - октябрь 2015 года. <p>A.3. Срок проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> A.3.1. Срок проекта 30 календарных дней со дня подписания контракта до сдачи завершенного объекта A.3.2. Срок проекта не будет зависеть от выходных и праздничных дней <p>A.4. Строительные материалы:</p> <ul style="list-style-type: none"> A.4.1. Материалы предоставляет подрядчик по утверждению технического отдела посольство США A.4.2. Запрещается временное либо постоянное использование каких либо материалов имеющих в своем составе асбест A.4.3. Смесь бетона использовать марки М350 с добавлением пластификатора не пропускающий воду и влагу A.4.4. Толщину плит принимать 120мм A.4.5. Армировать плиты сеткой ячейками 300 на 300мм A.4.6. Для сетки использовать стальные стержни АIII, Ø12 A.4.7. Защитные прослойки арматуры принимать

If there is a conflict between the English version and Russian.

THE ENGLISH PERVAILS!

Statement of Work
Attachment VI
A New Walking Path on the Embassy Grounds.

<p>clearance at all sides</p> <p>A.4.8. There shall be Ø22, L=360mm rebar at 300mm in expansion joints mechanically connecting the slabs</p> <p>A.4.9. There shall be 10mm backer rod and seal used to fill the expansion joints</p> <p>A.4.10. Strongly keep sizes of slabs (1750mm x 4000mm) when pouring new slabs</p> <p>A.5. Tools, machines, vehicles, consumable materials and power:</p> <p>A.5.1. Tools, machines, vehicles, consumable materials to be provided by contractor</p> <p>A.5.2. The Embassy will provide seal, electrical power and technical water from stationary feeders</p> <p>A.6. Work safety:</p> <p>A.6.1. Only safety training passed specialists and labors of contractor should be allowed to the project</p> <p>A.6.2. All the safety equipment shall be provided by contractor</p> <p>A.6.3. Contractor shall be responsible for emergency cases (body injury, fatal outcome, damage and corrosion of facilities) when conducting the project</p> <p>A.6.4. Contractor shall keep the construction site clean, clean the site at the end of each working day and clean totally at the end of the project for deliverables</p> <p>B. Removal</p> <p>B.1. Remove existing loan.</p> <p>B.2. Remove the soil accurately as needed</p> <p>B.3. Remove all removed debris from the Embassy</p> <p>C. Installation</p> <p>C.1. Pour the concrete slabs in accordance with the stated above reinforcement and using electro vibrator</p> <p>C.2. Finish top surface of new slabs like existing</p>	<p>70мм со всех сторон</p> <p>A.4.8. Связывать плиты стальными прутами АІ, Ø22, L=360мм, шагом 300мм для температурного расширения</p> <p>A.4.9. Расширительные швы заполнить веревкой Ø10мм пропитанный анткорозийной житкостью. Поверх веревки заполнить силиконом.</p> <p>A.4.10. Размер плит принимать шириной 1750мм, длиной 4000мм.</p> <p>A.5. Инструменты, техника, транспорт, расходные материалы и энергия:</p> <p>A.5.1. Инструменты, техника, транспорт, расходные материалы предоставляет подрядчик</p> <p>A.5.2. Заказчик предоставит силикон, электрическую энергию и не питьевую воду</p> <p>A.6. Техника безопасности работы:</p> <p>A.6.1. Подрядчик допускает к проекту специалистов и рабочих прошедшие инструкцию по технике безопасности.</p> <p>A.6.2. Все средства техники безопасности предоставляет подрядчик.</p> <p>A.6.3. За чрезвычайные случаи и их последствия (телесные травмы либо фатальный исход, порча и разрушение строений) во время ведения данного проекта ответственность несет подрядчик</p> <p>A.6.4. Подрядчик обязуется соблюдать чистоту рабочего участка, чистить ее в конце каждого рабочего дня и убрать генерально в конце проекта для сдачи</p> <p>B. Демонтаж</p> <p>B.1. Удалить существующий газон.</p> <p>B.2. Вывести демонтированный строительный мусор из посольства</p> <p>C. Монтаж</p> <p>C.1. Залить бетонные плиты с предписанным армированием и выводом воздушных пор электровибратором</p> <p>C.2. Облагородить рабочую поверхность плит подобно</p>
--	--

If there is a conflict between the English version and Russian.

THE ENGLISH PERVAILS!


Statement of Work
Attachment VI
A New Walking Path on the Embassy Grounds.

<p>slabs</p> <p>C.3. Strongly keep existing grading plan while making surface slopes</p> <p>D. Deliverables</p> <p>D.1. Clean the site and new structure of debris, dust, clay, mixture drops, spark spots and loss</p> <p>D.2. Project tolerance:</p> <p>D.2.1. Angle 1%</p> <p>D.2.2. Line 3mm on 3000mm</p> <p>D.2.3. Main dimensions 20mm</p> <p>D.2.4. Detail dimensions 10mm</p> <p>D.3. The newly poured slabs will have 1years warranty, to cover any part and labor. Due to poor installation or product failure.</p>	<p>существующих</p> <p>C.3. При вертикальной планировке в точности повторить уклон существующих плит</p> <p>D. Сдача, приёмка</p> <p>D.1. Почистить рабочий участок от строительного мусора пыли, грязи, капель растворов</p> <p>D.2. Допустимые отклонения от проекта</p> <p>D.2.1. Угловой допуск: 1%</p> <p>D.2.2. Линейный допуск: 3мм на 3000мм</p> <p>D.2.3. Допуск габаритных размеров 20мм</p> <p>D.2.4. Допуск детальных размеров 10мм</p> <p>D.3. Новые плиты должны иметь годовую гарантию, покрывающий все детали и рабочую силу в случай брака продукта либо некачественной установки.</p>
---	--

If there is a conflict between the English version and Russian.

THE ENGLISH PERVAILS!

Statement of Work
Attachment VI
A New Walking Path on the Embassy Grounds.

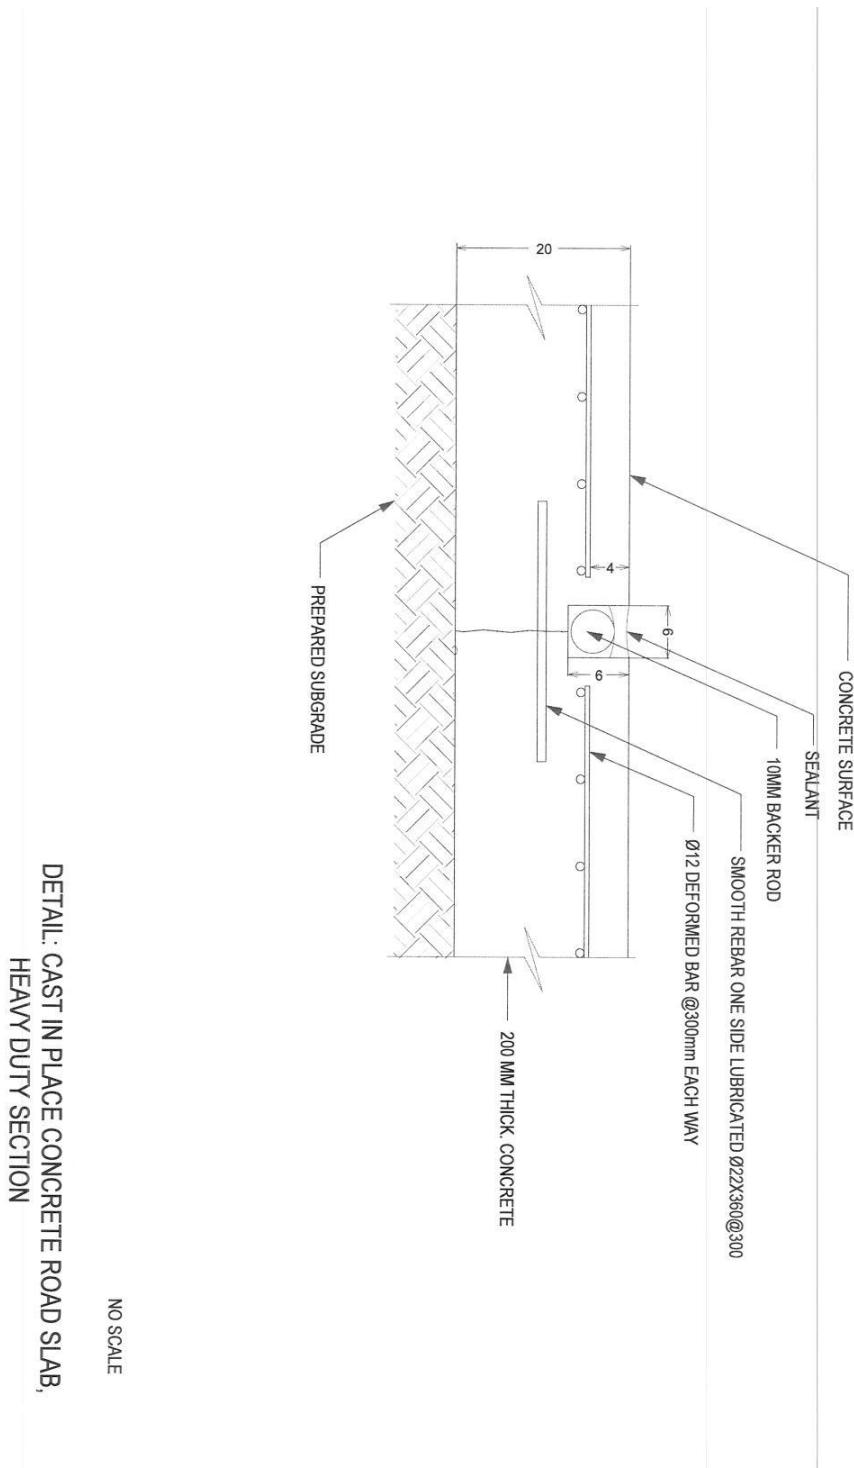

DETAIL: CAST IN PLACE CONCRETE ROAD SLAB,
HEAVY DUTY SECTION

NO SCALE

If there is a conflict between the English version and Russian.

THE ENGLISH PERVAILS!